

PASLANMAZ METRİK PERDE GEÇİŞ RAKORLARI SS316

DIN 2353 / ISO 8434-1 - L ve S seri, iki taraflı, perde geçişli 24° boru bağlantısı



Panel, sac veya bölme üzerinden iki metrik hidrolik boruyu güvenli biçimde bağlayan DIN 2353 perde geçiş rakorudur. İki uçta ayrı bağlantı somunu ve kesici yüzük, ortada perde sabitleme somunu bulunur. 24° konik yatak sistemi boruları merkezler; kesici yüzükler mekanik tutunma ve metal-metal sızdırmazlık sağlar.

SS316

DIN 2353 - L / S SERİ

PERDE GEÇİŞ - 2 UÇ

ÜRÜN YAPISI




1. İki bağlantı somunu
İki borunun kontrollü sıkma elemanlarıdır.
2. İki kesici yüzük
Her boruya ayrı mekanik tutunma sağlar.
3. Uzun perde geçiş gövdesi
Panelden geçen uzun dişli gövde, iki uçta 24° konik yatak ve ortada sabitleme somunu taşır.
4. Perde sabitleme somunu
İnce kontra somun gövdeyi panel veya bölmeye güvenli biçimde sabitler.
5. SS316 malzeme
Korozif hidrolik ve denizcilik ortamlarına uygundur.

Önemli ayrım

Bu ürün sıradan düz rakor değildir; uzun gövdesi ve ayrı kontra somunu panel veya perde montajı için tasarlanmıştır. L ve S seri somun, kesici yüzük, dış ve boru ölçüleri birbirinden farklı olabilir. Siparişte seri ve boru dış çapı birlikte belirtilmelidir.


PARÇALAR VE ÖLÇÜ SEÇİMİ

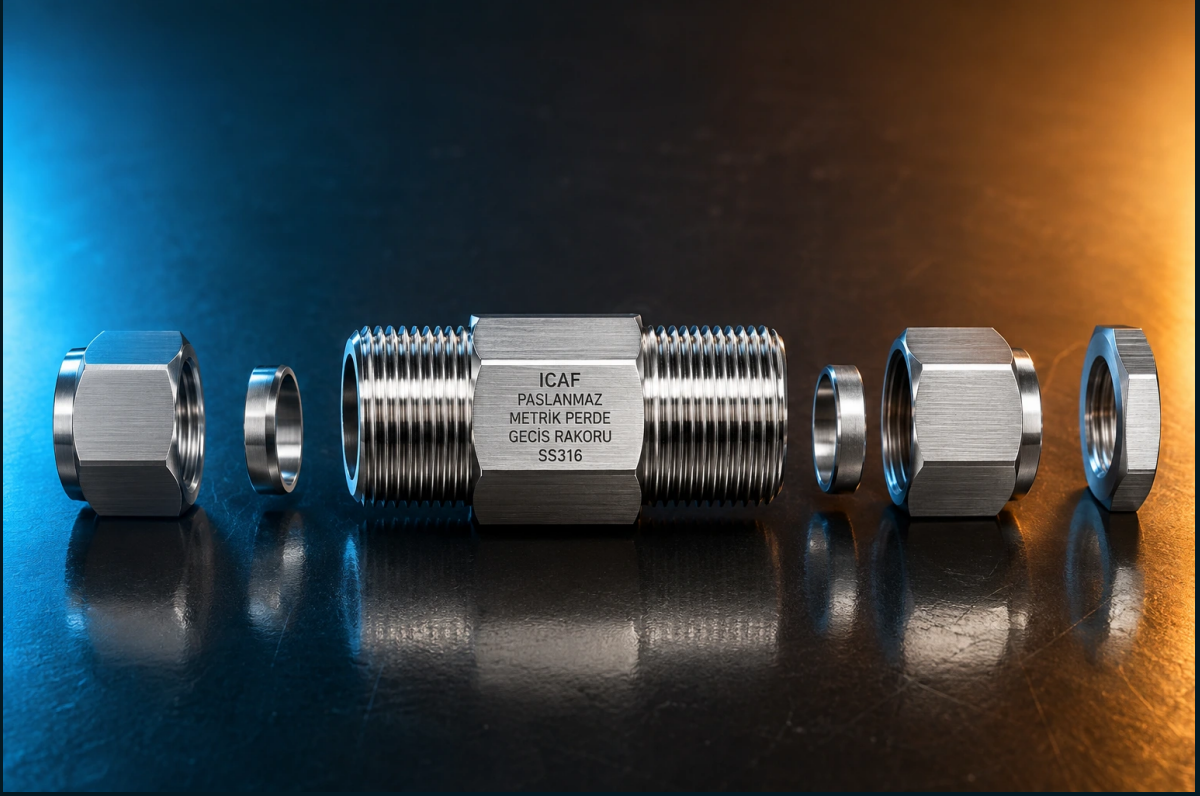

Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
L seri boru çapları	6L, 8L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L veya 42L
S seri boru çapları	6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S, 20S, 25S, 30S veya 38S
Örnek ölçüler	8L-8L, 12L-12L, 18S-18S veya 20S-20S
Komple takım	Uzun gövde + 2 bağlantı somunu + 2 yüzük + 1 kontra
Kontrol	Seri, boru dış çapları, panel kalınlığı, basınç ve adet

Ölçü seçenekleri ürün ailesine göre değişebilir; sipariş öncesinde seri, boru çapı ve güncel teknik çizim doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

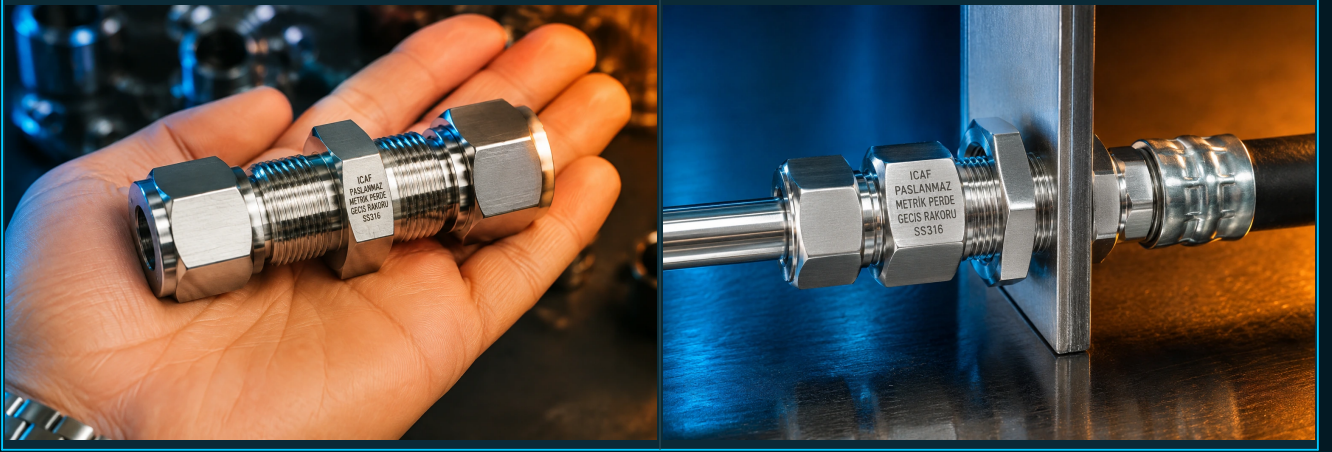

Kontrol listesi

- 1 Perde geçiş rakorunun L veya S serisini ve iki boru dış çapını doğrulayın.
- 2 Panel deliğini ve kalınlığını gövde ölçüsüne göre kontrol edin.
- 3 Gövdeyi panelden geçirerek perde kontra somunuyla güvenli biçimde sabitleyin.
- 4 İki boruyu 24° konik yataklara dayandırın; somun ve kesici yüzükleri prosedüre göre sıkın.
- 5 Hortum kullanılan tarafta metrik adaptör, krimp kovani ve hortum sınıfını doğrulayın.
- 6 Sistemi kademeli basınçlandırarak iki bağlantıda ve panel sabitlemesinde kaçak ve gerilme kontrolü yapın.

Teknik kaynak notu

Ürün formu DIN 2353 / ISO 8434-1 metrik perde geçiş bağlantı ailesi; ölçü ve seri yapısı Parker Ermeto, PH Industrie, Titan Fluid ve benzeri teknik kaynaklarla karşılaştırılmıştır.

Nihai çalışma basıncı ve ölçü seçimi; onaylı teknik çizim, boru et kalınlığı, hortum sınıfı, sıcaklık, akışkan ve montaj prosedürüyle doğrulanmalıdır.